



CASA DE MONEDA DE MEXICO
PLANTA SAN LUIS POTOSI
 SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. I3P-28-07, REFERENTE LA ADQUISICION DE 1 MONTACARGAS ELECTRICO DE PASILLO Y 2 MONTACARGAS ELECTRICOS DE 3.5 TONELADAS PARA CASA DE MONEDA DE MEXICO

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., SIENDO LAS DOCE HORAS, DEL DÍA VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO, SITA EN AV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD No. 200, MANZANA 50, ZONA INDUSTRIAL, 1a. SECCIÓN, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., LOS C C.P. ALVARO ESCOBAR TORRES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO; C. ING. ALFREDO HERNANDEZ TREJO DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES; LA LIC. HELENA CHONG DE LA ROSA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES DE CASA DE MONEDA DE MEXICO, ASIMISMO, EL C. SERGIO MENDIZABAL REPRESENTANTE DE INTERPRICE LOGISTICA SA DE CV, CP. DANIEL FEMIN RUAN LEON POR PARTE DE INTERPRICE LOGISTICA SA DE CV Y EL C. OCTAVIANO CANEDO POR PARTE DE AC EXELLER PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEDORES No. I3P-28-07, REFERENTE LA ADQUISICION DE 1 MONTACARGAS ELECTRICO DE PASILLO Y 2 MONTACARGAS ELECTRICOS DE 3.5 TONELADAS PARA CASA DE MONEDA DE MÉXICO

La presente acta se levanta de conformidad con el artículo 33 fracción II y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de su Reglamento, y tiene por objeto hacer constar las aclaraciones a las bases de la licitación antes mencionada.

Con fecha 22 de Agosto de 2007 se recibieron via electrónica las preguntas realizadas por parte de la empresa **SUGETOSA SA DE CV** a las cuales se les da respuesta a continuación:

1.- El tiempo de entrega nos marca de 60 días, es posible que se cambie a 24 semanas?

R.- Sí. Se acepta un plazo máximo de entrega de 26 semanas.

De conformidad a lo antes señalado, el personal actuante hace constar que en este acto, se dio respuesta a las preguntas presentadas verbales hechas por los participantes, las cuales se desahogan en los siguientes términos: El representante de la empresa **INTERPRICE LOGISTICA SA DE CV** realizó la siguiente pregunta:

1. Lleva una guía de radiofrecuencia. El montacarga deberá estar preparado para la radiofrecuencia? La caja de radiofrecuencia emisor deberá estar incluida en el costo del equipo?

R: Si, el equipo deberá contar con la caja de radiofrecuencia y su costo deberá estar incluido en el precio, con la programación correspondiente.

2. La adjudicación será por partida o por lote?

R: Si. Será una adjudicación por partida.

3. Hay posibilidades de otorgar algún anticipo?

R: Si. Se otorgará un anticipo del 40% y 60% contraentrega de las garantías correspondientes y aceptación del usuario.

4. El voltaje de operación, esta marcado 36 y/o 72 volts, puede ser factible un voltaje de 80 volts?

R: El voltaje se amplia hasta 96 VCA; esto con objeto de no limitar a los participantes.

Las preguntas por parte de la empresa **AC EXELLER** se leen y se responden a continuación:

1.- Se podrá tener un diagrama de cómo están los racks para el pasillo angosto?

R.- Si. Se proporciona plano de los racks (anexo).



CASA DE MONEDA DE MEXICO
PLANTA SAN LUIS POTOSI
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES



2.- Incluye baterías extras y accesorios?

R.- No. Es solo el equipo con su batería y su accesorio. Nada de accesorios extra.

3.- Si se descompone o se daña algún montacargas, se solicita tener un montacarga extra a fin de proporcionarlo a CMM mientras se realiza el mantenimiento o reparación del equipo. Es posible que podamos otorgar algún equipo similar en lugar de ser uno exactamente igual?

R.- Se deberá tener garantía de que los equipos ofertados en base tendrán un tiempo de reparación igual o menor a lo establecido en bases; de lo contrario, el concursante ganador deberá proporcionar un equipo similar que cumpla con las necesidades de la Entidad y que sea compatible con las instalaciones.

En uso de la palabra, el representante del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México el C.P. Álvaro Escobar Torres manifestó a los presentes si las preguntas realizadas por escrito y de manera verbal fueron contestadas con claridad, manifestando los presentes que fueron contestadas satisfactoriamente.

No habiendo mas que agregar y estando conformes los participantes se da por concluida la presente acta a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, firmando de conformidad al margen y alcance todos los que en ella intervinieron, y entregándoseles copia de la misma para efectos de su notificación.

POR CASA DE MONEDA DE MÉXICO

C.P. ALVARO ESCOBAR TORRES
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE
MÉXICO

C. ING. ALFREDO HERNANDEZ TREJO
GERENCIA DE ADQUISICIONES

LIC. HELENA CHONG DE LA ROSA
COORDINADOR RECURSOS MATERIALES

EMPRESAS PARTICIPANTES.

CP. DANIEL RUAN LEON
INTERPRICE LOGISTICA SA DE CV


C. ING. SERGIO MENDIZABAL
INTERPRICE LOGISTICA SA DE CV

C. OCTAVIANO CANEDO
AC EXCELLER SA DE CV



ANEXO 1 A
ADQUISICIÓN DE RACKS Y ESTANTERÍA PARA CASA DE MONEDA DE MEXICO

RACK SELECTIVO

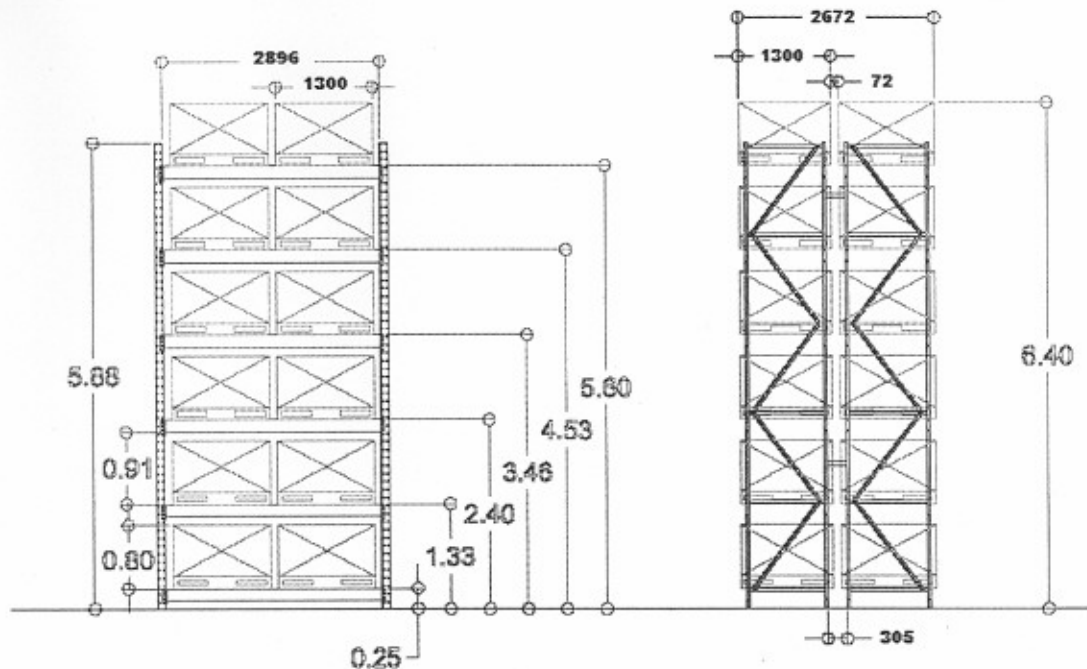

CARACTERISTICAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

- 76 Marcos de CPS 4 de 1067mm de fondo x 5791mm de alto con barrenos a 4" para modulación de niveles.
Capacidad de 36 toneladas por marco.
- 816 Vigas de CPS 6 de 2896mm con conector de 2" de ajuste atornillado con tornillos grado 5 galvanizado.
Capacidad de 6 toneladas por par de vigas.
- 87 Unión entre marcos de 305 mm.
- 1 Kit Tornillería de para la sujeción entre elementos y al piso.
- Materiales en acero de alta resistencias grado 50

ACABADOS


- Materiales pintados en polvo y hornados para óptima protección a la corrosión.

UNIDAD DE CARGA

- Tarima de 1300mm de frente x 1300mm de fondo x 700mm de alto y un peso máximo de 3,000 Kg.



ESTANTERIA DE REPISA

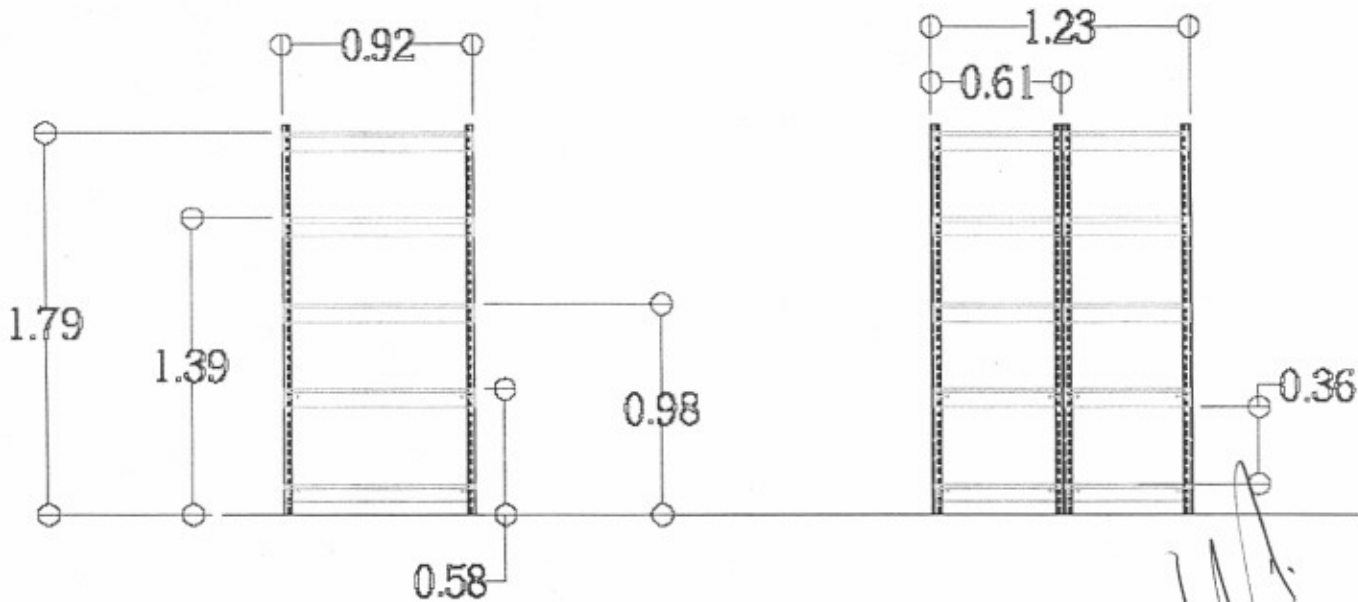

CARACTERISTICAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

- 115 Módulos de estantería de ángulo rasurado de repisa de madera de 920mm de frente x 610mm de fondo con una altura de 1790mm y 5 niveles de carga, cada uno con una capacidad de 80 Kg.
- Estantería sin tornillo para rápido ensamble y reconfiguración.
- Suministro e instalación de guía de radiofrecuencia con emisor de 6.25 khz y 225 mApp
- Materiales en acero de alta resistencias grado 50.

ACABADOS

- Materiales pintados en polvo y horneados para óptima protección a la corrosión.

UNIDAD DE CARGA

- Caja de Archivo Muerto:
 - Caja tipo "A": Frente de 400mm x fondo de 640mm x alto de 320mm y un peso máximo de 20 Kg.
 - Caja tipo "B": Frente de 400mm x fondo de 320mm x 260mm alto y un peso máximo de 10 Kg.




Dirección Corporativa
de Administración



Casa de Moneda de México

VISTA EN PLANTA

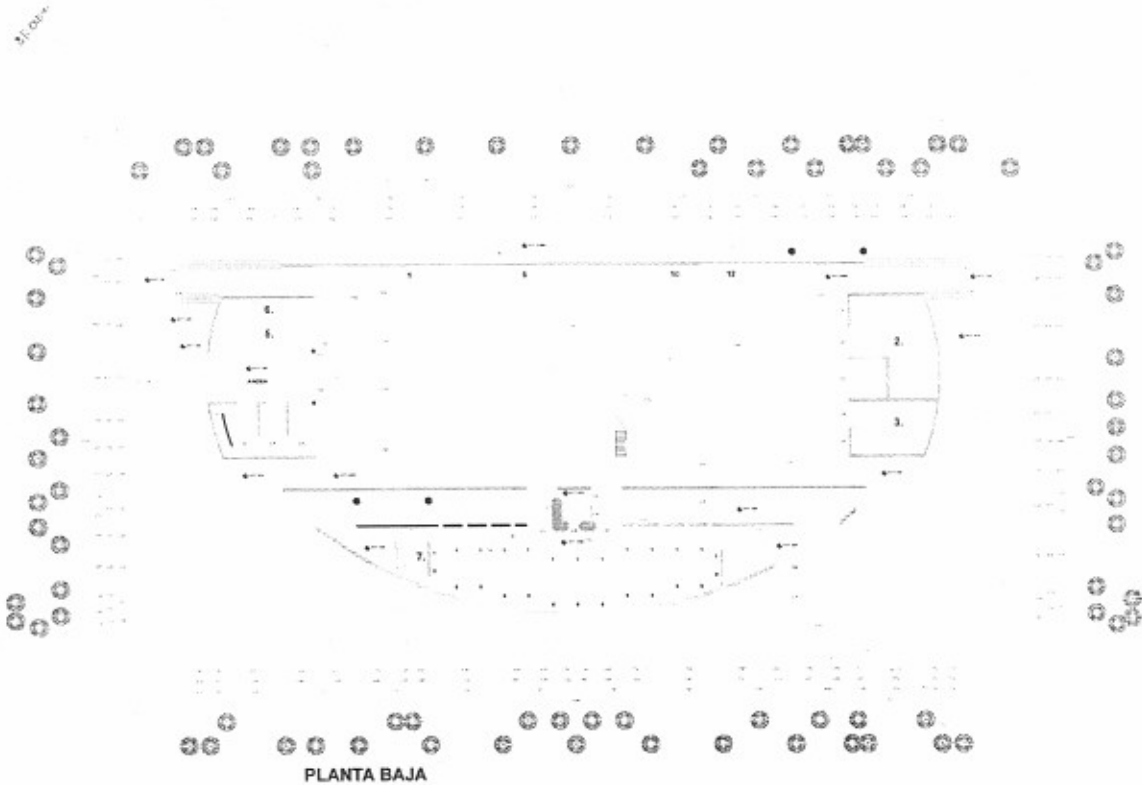

2. LUGAR EN QUE SE ENTREGARÁN LOS BIENES.

Casa de Moneda de México, Planta San Luis Potosí en Av. Comisión Federal de Electricidad, No. 200, Manzana 50, Zona Industrial 1a. Sección, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P.